

№	Позиционные обозначения	МАТУ.683154.058 МАГМА-315 Блок дата последнего изменения 16.02.11	кол. на един.	план	наличие на:	дефицит	получено
Печатные платы							
	A1	МАТУ.468232.001 Плата индикации					
	A2	МАТУ.435311.005 Плата реле					
	A3	МАТУ.468332.002 Плата управления					
	A4	МАТУ.436434.001 ВИП					
	A5	МАТУ.436434.002 Монитор напряжения М-315					
	A6	МАТУ.758724.007 Плата Конденсатора					
	A7	МАТУ.435311.003 Плата силовая М315					
Блок							
	TV3	Трансформатор ТТП-220/380-24	1				
	TV4	Трансформатор ТТП-220/380-36	1				
	TA1	Токовый датчик 685442.018-01 Сердечник М6000 НМ К32х20х9 ОЖО 0707062	1				
	TV5	МАТУ. 671111.023 Трансформатор силовой Сердечник М2500МНС1 К100х60х15	3				
	L1	МАТУ. 672161.027 Дроссель вольтодобавки Сердечник тороидальный 77439-А7	1				
	L2	Дроссель выходной МАТУ 672161.028 Сердечник тороидальный 77191-А7 Провод КГ 1х25	2				
	K1,K2	PHE-22 12В	2				
	R4,R5,R7	Резистор С2-33Н-2Вт-1Ом±5% (MF-200-	3				
	C2,C3,C4	PPS KC 222 2кV 2200pF	3				
	R6	Резистор С5-35В-25Вт-33Ом	3				
	VD1,VD2	Диодный мост 36MT160	2				
	VD3,VD4	Диод UFB200FA40	3				
	VD5	Д/мост вольт добавки FBE 22-06N1	1				
	VD6	Розетка блочная 2РМД24Б10Г5В1	1				
	XS6	Розетка блочная ШР16П2ЭГ5Н	1				
	XS4	Блок зажимов Б326-4П25-В/В, 25А, на 5	1				
	U1	Шунт 75ШИСВ - 250А -0,5	1				
		Решетка защитная на вентилятор	1				
	M1	Вентилятор осевой 1,25-ЭВ-2,8-6-3270У4	1				
	FP1	Выключатель автомат ВА47-29 (380В, 50Гц, 63А)	1				
		12В(Camozzi)	1				

		или ZCQ-20B-2, DC 12V< (Технотерм-С)	1				
		Кабельный ввод MGB25-18B	1				
		Держ. предохранителя ДВП8	2				
		Подложка изоляционная HO2A2318	4				
		Втулка Лигра	1				
	<i>RK1</i>	Термодатчик КТУ81-210	2				
	<i>RK2,RK3</i>	Терморезистор В59901 Д90 А40	2				
	<i>FU1,FU3</i>	Предохранитель ВПБ6-36 (2А / 600В)	2				
		Ручка регулировки-усеч алюмин	1				
	<i>XS8,XS12</i> <i>XS7,XS13</i>	DI - 9F розетка на плоский кабель	4				
	<i>XS9</i>	DI - 9M вилка на плоский кабель	1				
	<i>XS2</i>	DI - 37F розетка на плоский кабель	1				
	<i>XS11</i>	DI - 37M вилка на плоский кабель	1				
	<i>XS5</i>	DI-25M	1				
	<i>XS10</i>	DB-15M	1				
	<i>C5,C6</i>	Конденсатор МЕТ-630В-0.1мкФ	2				
	<i>R10,R11</i>	Резистор MF-2-150K-5%	2				
	<i>RU1,RU2,RU3,</i> <i>RU4</i>	Варистор S20K550 «Epcos»	4				
	<i>XP1</i>	Розетка сетевая ССИ-125 32А 380В IP44	1				
		Кабель КГ 3 × 2,5 + 1 × 1,5					
		Чашка трансформаторная Ø40	2				
		Чашка трансформаторная Ø60	3				
		Клища блочная Track-BE 35-70	2				
		Газовый штуцер	1				
		Шланг газовый					

Перв. примен.

Справ. N


Подп. и дата

Ивл. N дубл.

Вам. ивл. N

Подп. и дата

Ивл. N подл.

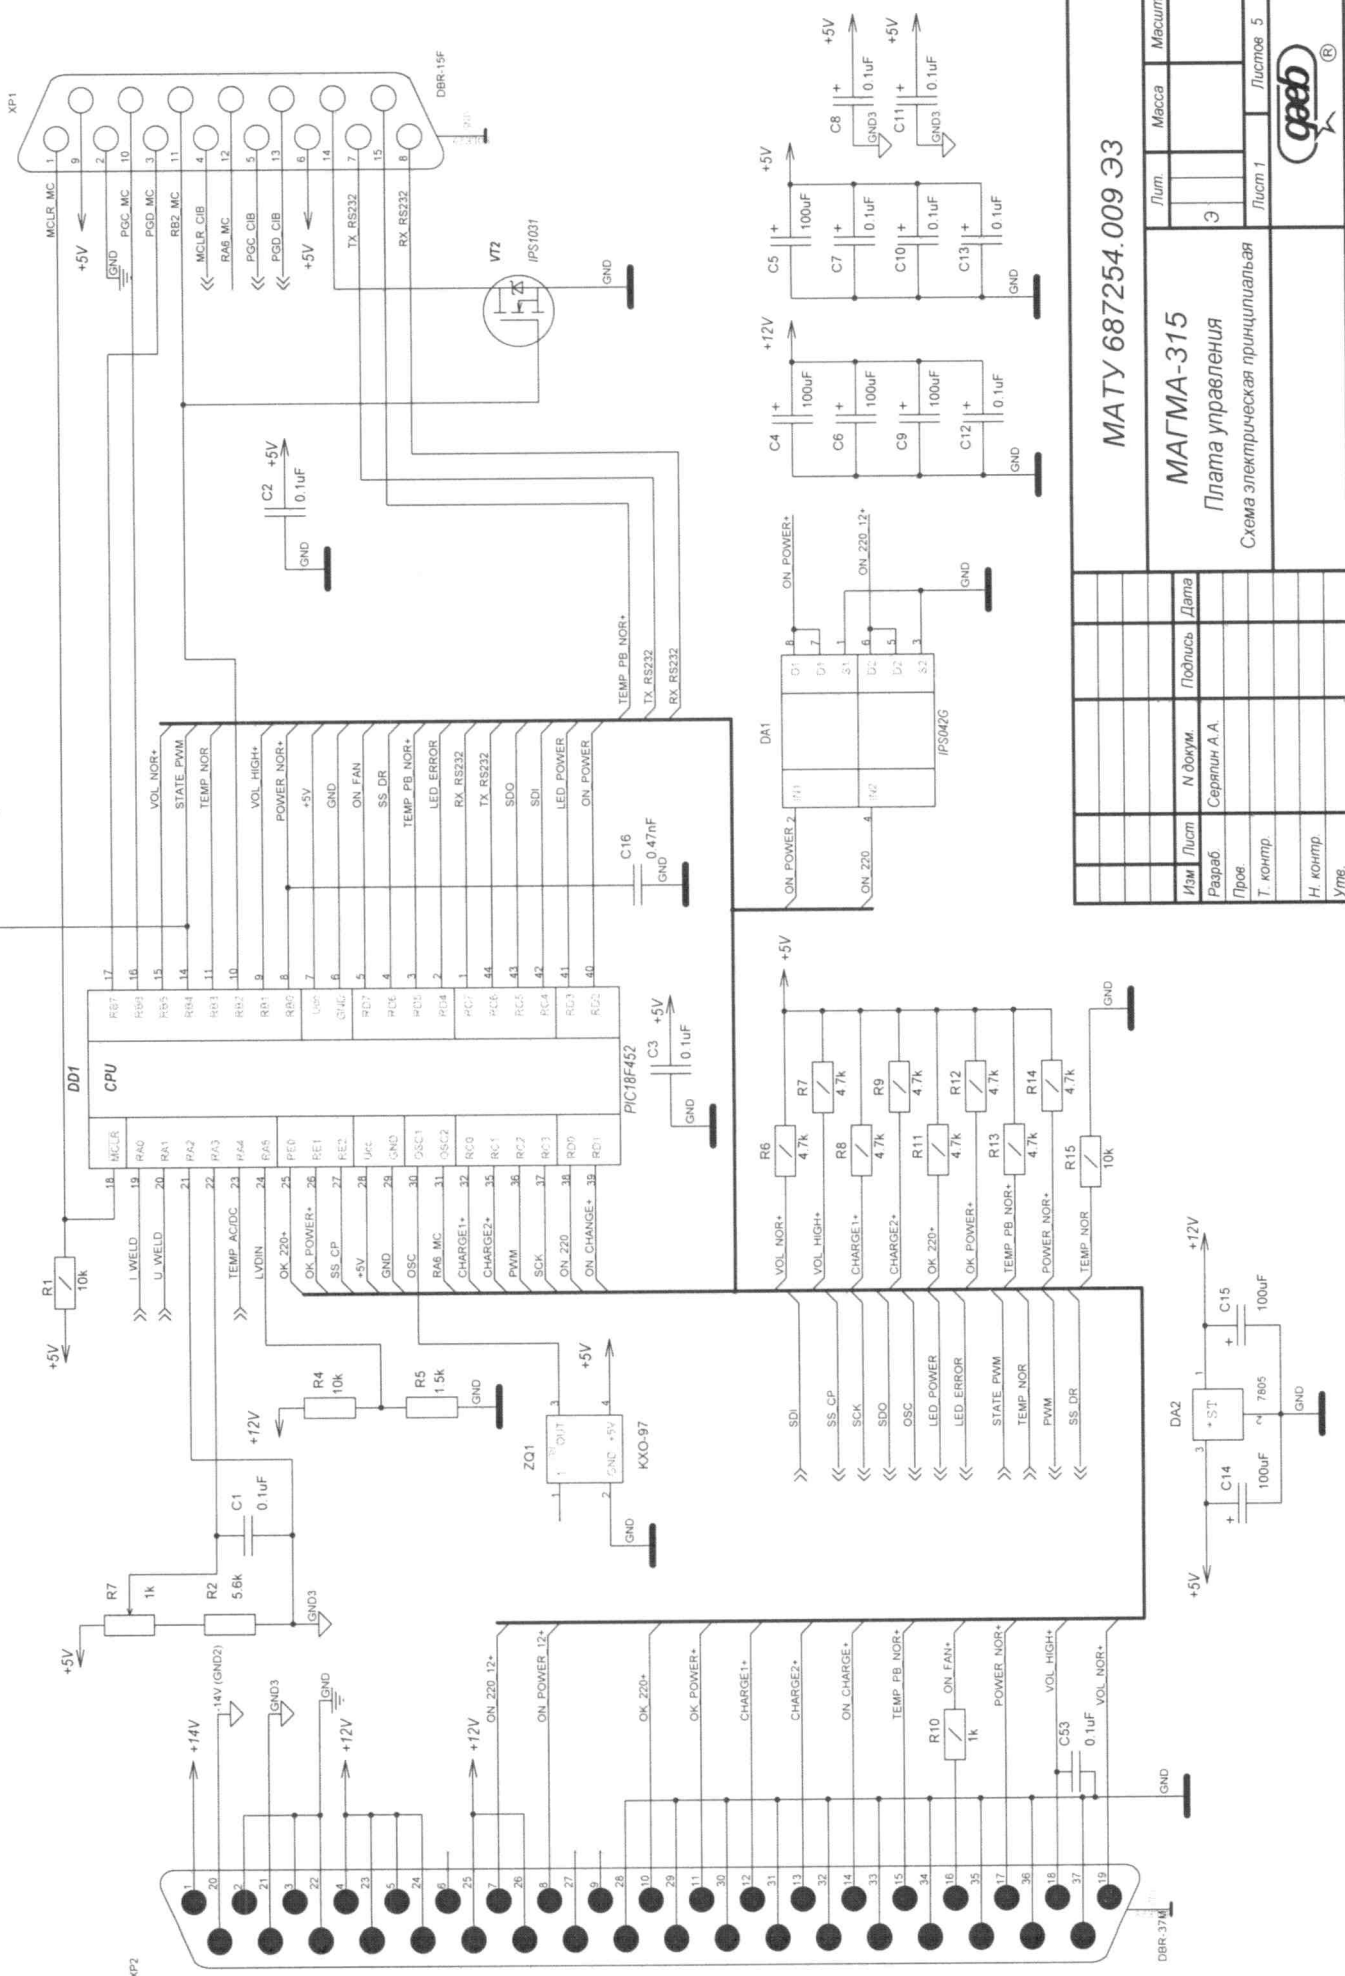

МАТУ 687254.009 Э3

МАГМА-315
Плата управления

Схема электрическая принципиальная



Лист	Масса	Масштаб
Э3		
Лист 1	Листов 5	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
		Сергейн А.А.		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Упр.				

